

# 二子山登山口駐車場

## 簡易トイレ

クライマーに水汲みご協力の  
お願いと注意事項のお知らせ



股峠下登山口駐車場トイレは  
小鹿野町まちづくり観光課

TEL 0498 75 5060

に管理していただいている


ペーパーは  
各自で  
ご準備ください

不凍液の不足や、トイレの凍結、故障など  
トラブル発生時はまちづくり観光課まで連絡をお願いします

- 1 冬場の不凍液の添加について
- 2 水の汲み方、取水口の場所
- 3 水の保管場所、保管方法
- 4 トイレ浄水槽への水の補充方法

---

1

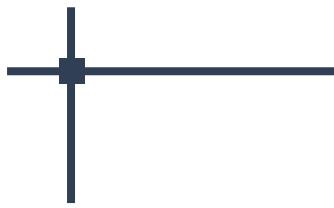

冬場の不凍液の添加について



---

# 不凍液の目安量

12月初旬 から 2月末

▼ 最低気温 0度以下

20ℓタンクに2ℓ




# 2リットルの目安量

ポリタンクに水を注ぐ前に不凍液を入れます

この色味では  
濃度が薄い

2ℓの  
色味

# 2

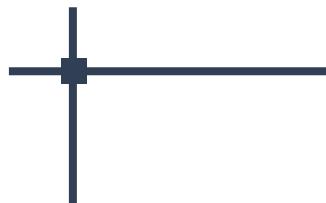

## 水の汲み方、取水口の場所



01

# ポリタンクの保管場所

国道299号線側の  
林道入り口バイオトイレ前に  
空のポリタンクが並んでいます


登山口のトイレに  
空のポリタンクがあれば  
バイオトイレ前まで  
移動のご協力をお願いします



# 取水口

林道左側の  
沢の取水口から  
ポリタンクに水を汲み  
タンクを車に乗せて  
登山口トイレまで運搬の  
ご協力をお願いします

ポリタンクが破損する可能性があります  
移動中の衝撃にご注意ください

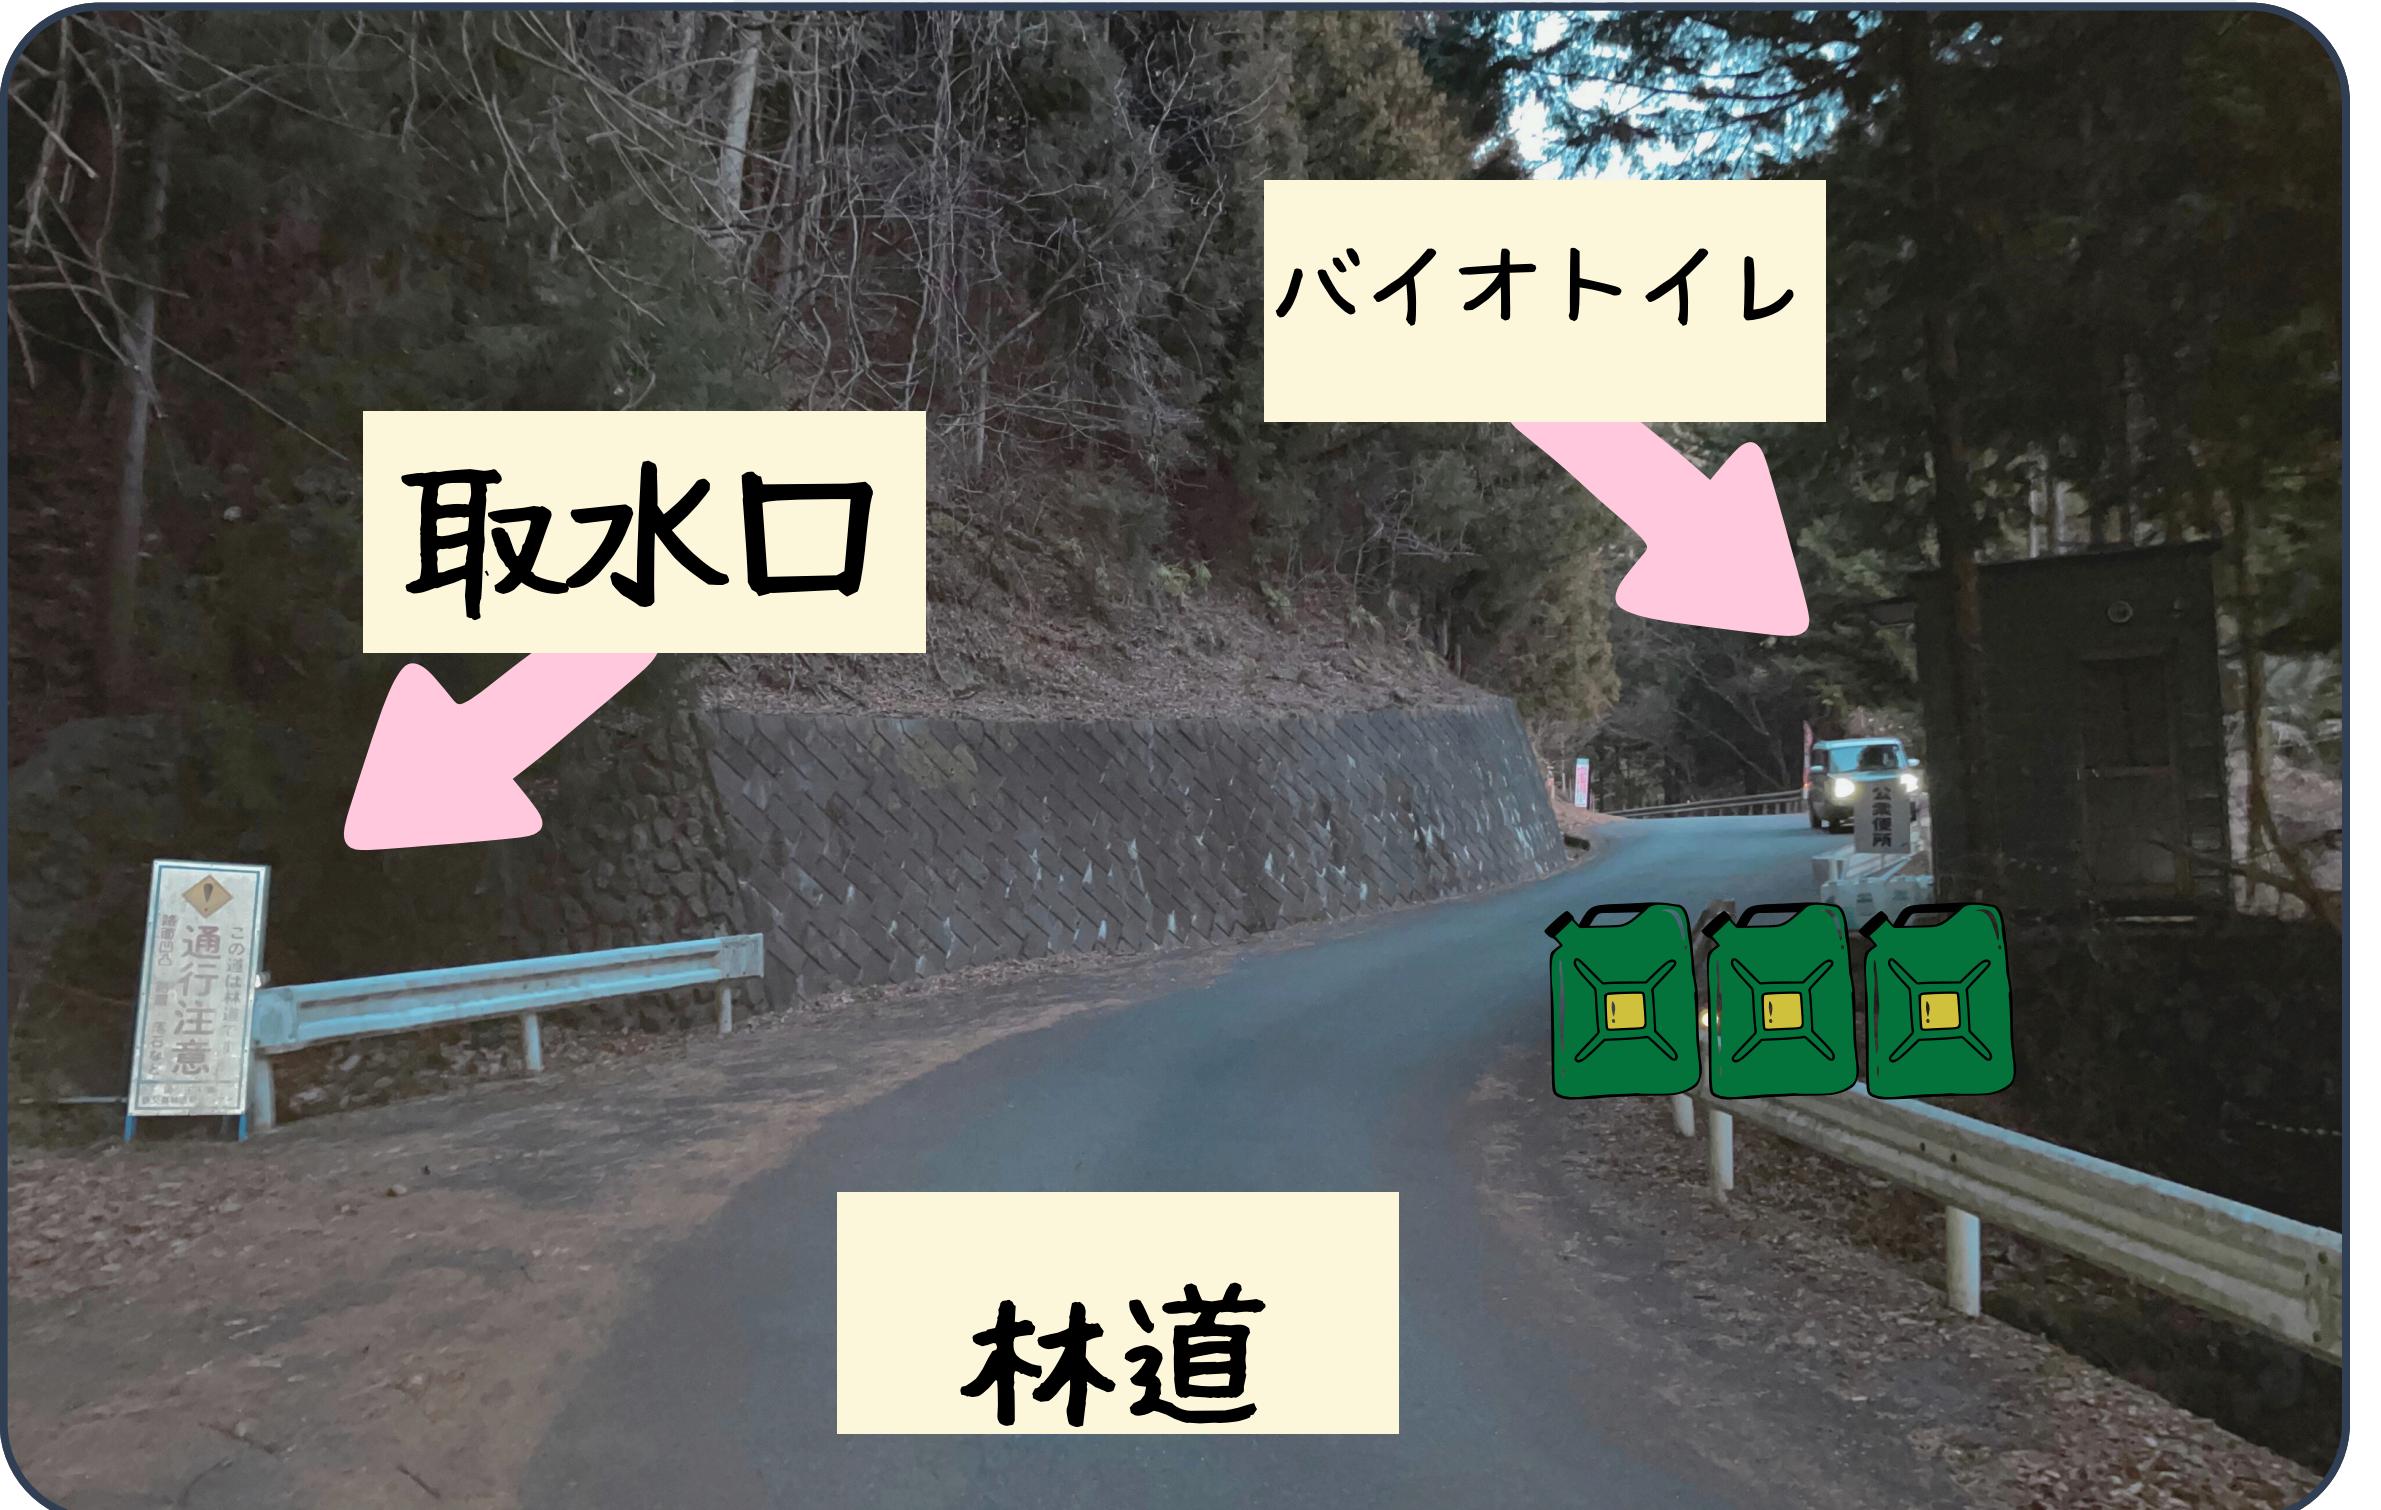


03


# 取水口



3

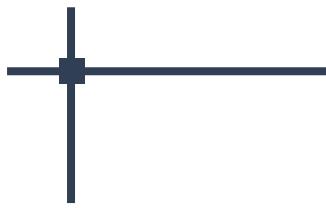

## 水の保管場所・保管方法

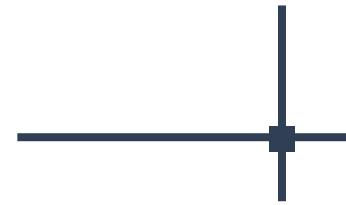


# 水の保管場所と保管方法

トイレ裏に並べて保管します  
12月から2月にかけ  
気温が下がる時期に不凍液が  
入っていないポリタンクには  
不凍液の添加をお願いします

登山口のトイレに  
空のポリタンクがあれば  
バイオトイレ前まで  
移動のご協力をお願いします



# 4

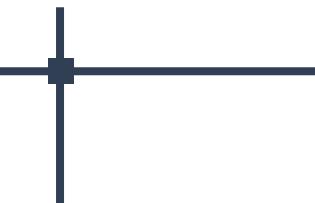

## トイレ浄水槽への補充方法




# 浄水槽へ水を補充する

トイレのレバーを踏んでも  
水が流れなくなつた場合は  
トイレ裏のタンクの蓋を開け  
水を補充してください

冬季には不凍液が添加されていない水を  
浄水槽に補充しないようご注意ください

凍結が疑われる場合に無理やりレバーを  
踏むとレバーが破損したり、浄水槽が凍結  
するとトイレ故障の原因になります



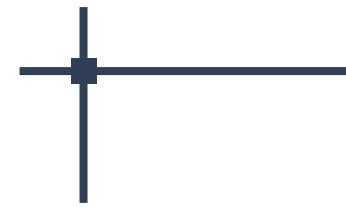

ペーパーは各自でご準備ください

誰もが気持ちよく使えるよう  
ゴミは持ち帰り、汚れた時は  
清掃をして出るようになります

